



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ФИТИНГИ СИНИКОН АКСИАЛЬНЫЕ ЛАТУННЫЕ С НАДВИЖНОЙ ГИЛЬЗОЙ

1. Область применения

Латунные аксиальные фитинги СИНИКОН предназначены для создания неразъёмных соединений при монтаже трубопроводов холодного/горячего водоснабжения и отопления, а также технологических трубопроводов жидкостей неагрессивные к материалам фитингов и труб.

Аксиальные латунные фитинги СИНИКОН используются при монтаже труб из сшитого полиэтилена РЕ-Х и полиэтилена повышенной термостойкости РЕ-RT размерной серии S3,2 (SDR 7,4) по ГОСТ 32415-2013 следующих размеров: 16х2.2, 20х2.8, 25х3.5, 32х4.4.

2. Предприятие изготовитель и поставщик

Изготовитель: TAIZHOU DEOUNI FLUID CONTROL TECH CO.,LTD

Адрес: No. 3, Jinhai Road, Bin'gang Industrial Zone, Ganjiang Town, Yuhuan, Zhejiang 317610, China

Поставщик: ООО «СИНИКОН» Россия

108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д.11

3. Наименование

В соответствии с п. 6


4. Общие свойства


Латунные аксиальные фитинги с надвижной гильзой образуют неразъёмное соединение с трубами и могут быть замоноличены в стяжку (не относится к резьбовым соединениям). Не заужают диаметр присоединяемых труб за счет расширения концов труб перед выполнением соединения. Не нуждается в дополнительном обслуживании в течение всего срока эксплуатации трубопровода.


5. Технические характеристики

Наименование	Ед. изм.	Значение
Номинальное давление	МПа	1,6
Максимальная температура	°С	95
Аварийная температура	°С	110
Тип резьбы		Трубная по ИСО 228
Материал		Латунь CW617N
Срок службы	лет	50

6. Номенклатура и габаритные размеры

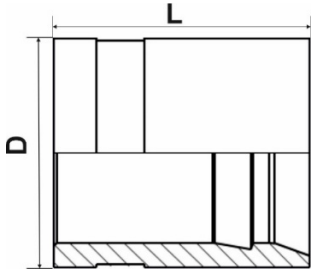
Гильза подвижная	Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	D, мм
	FA160001	16x2.2	24	21.5
	FA200002	20x2.8	25	25
	FA250003	25x3.5	27.5	30.5
	FA320004	32x4.4	34	39

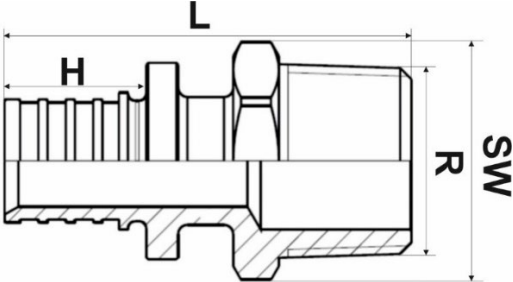Муфта аксиальная с переходом на наружную резьбу					
					
Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм	R "	SW
FA160101	16x2.2	44.5	15.5	1/2	23
FA160102	16x2.2	44.5	15.5	3/4	27
FA200103	20x2.8	48.5	19.5	1/2	23
FA200104	20x2.8	48.5	19.5	3/4	27
FA250105	25x3.5	56.5	27	1/2	23
FA250106	25x3.5	56.5	27	3/4	27
FA250107	25x3.5	60	27	1	34
FA320108	32x4.4	62.7	32.2	3/4	27
FA320109	32x4.4	66.2	32.2	1	34

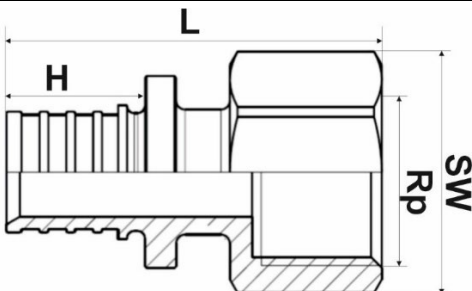Муфта аксиальная с переходом на внутреннюю резьбу					
					
Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм	Rp "	SW
FA160201	16x2.2	42	15.5	1/2	24
FA160202	16x2.2	42	15.5	3/4	30
FA200203	20x2.8	46	19.5	1/2	24
FA200204	20x2.8	46	19.5	3/4	30

FA250205	25x3.5	54	27	3/4	30
FA250206	25x3.5	57	27	1	37
FA320207	32x4.4	60.2	32.2	3/4	30
FA320208	32x4.4	63.2	32.2	1	37

Муфта аксиальная прямая

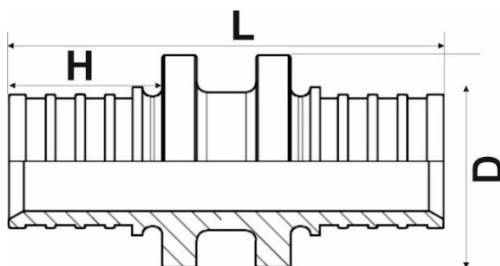


Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	D, мм	H, мм
FA160301	16x2.2	44	21.5	11.5
FA200303	20x2.8	52	26	19.5
FA250306	25x3.5	67.5	31	27
FA320308	32x4.4	79.9	39	32.2

Муфта аксиальная переходная



Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	D1, мм	D2, мм	H1, мм	H2, мм
FA200302	16x2.2/20x2.8	47.5	21.5	26	15.5	19.5
FA250304	16x2.2/25x3.5	55.5	21.5	31	15.5	27
FA250305	20x2.8/25x3.5	59.5	26	31	19.5	27
FA320307	25x3.5/32x4.4	73.7	31	39	27	32.2

Муфта аксиальная с накидной гайкой

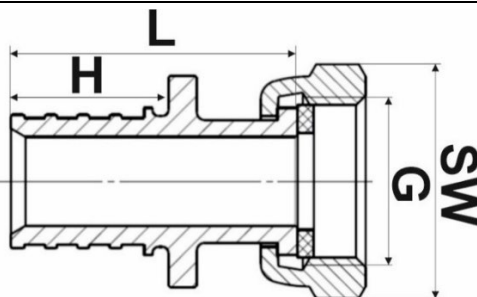

Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм	G "	SW
FA160401	16x2.2	31.5	15.5	1/2	26
FA160402	16x2.2	34.5	15.5	3/4	30

ООО «СИНИКОН»

108841 г.Москва

г. Троицк, ул. Промышленная 11

Тел./факс: (499) 270-65-55, e-mail: office@sinikon.ru

WWW.SINIKON.RU

ИНН 7710200649/КПП 775101001,

БИК 044525700


Р/с 40702810000000020089

в АО Райффайзенбанк г. Москва

К/с 30101810200000000700


FA200403	20x2.8	35.5	19.5	1/2	26
FA200404	20x2.8	35.5	19.5	3/4	30
FA250405	25x3.5	43	27	3/4	30
FA250406	25x3.5	44.5	27	1	39
FA320407	32x4.4	50.7	32.2	1	39

Муфта аксиальная с переходом на евроконус

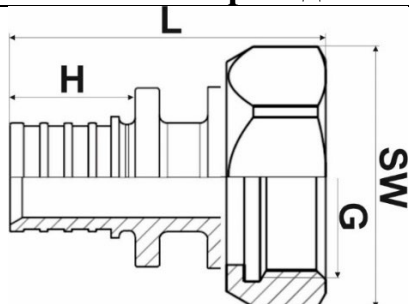


Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм	G "	SW
FA160501	16x2.2	37	15.5	3/4	30
FA200502	20x2.8	41	19.5	3/4	30

Тройник аксиальный

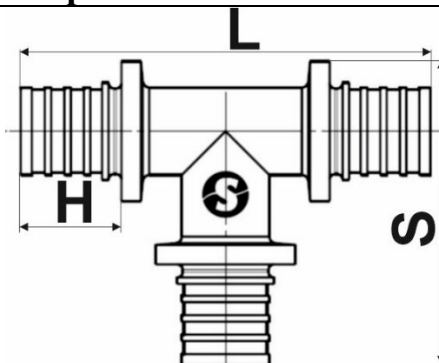

Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм	S, мм
FA160601	16x2.2	63	15.5	46.5
FA200607	20x2.8	74	19.5	55
FA250617	25x3.5	95	27	68.5
FA320628	32x4.4	115	32.2	82.5

Тройник аксиальный переходной

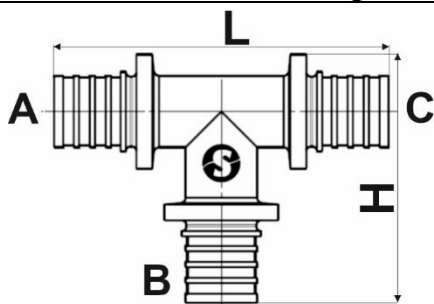


Артикул	Размер трубы, мм			L, мм	H, мм
	A	B	C		

FA200602	16x2.2	20x2.8	16x2.2	65	50.5
FA200603	20x2.8	16x2.2	16x2.2	67	48.5
FA200604	20x2.8	16x2.2	20x2.8	70	51
FA200605	20x2.8	20x2.8	16x2.2	71	52.5
FA250606	20x2.8	25x3.5	16x2.2	74	61
FA250608	20x2.8	25x3.5	20x2.8	78	63.5
FA250609	25x3.5	16x2.2	16x2.2	75	51
FA250610	25x3.5	16x2.2	20x2.8	79	53.5
FA250611	25x3.5	20x2.8	16x2.2	78	55
FA250612	25x3.5	16x2.2	25x3.5	86	56
FA250613	25x3.5	20x2.8	20x2.8	82.5	57.5
FA250614	25x3.5	20x2.8	25x3.5	90	60
FA250615	25x3.5	25x3.5	16x2.2	82.5	63.5
FA250616	25x3.5	25x3.5	20x2.8	86.5	66
FA250618	25x3.5	32x4.4	25x3.5	104	75.7
FA320628	32x4.4	32x4.4	32x4.4	115	82.5
FA320619	32x4.4	16x2.2	32x4.4	97	64.5
FA320621	32x4.4	20x2.8	32x4.4	101	68.5
FA320623	32x4.4	20x2.8	20x2.8	88.2	68
FA320620	32x4.4	20x2.8	25x3.5	96.2	68
FA320622	32x4.4	25x3.5	20x2.8	93.2	76.5
FA320624	32x4.4	25x3.5	25x3.5	101.2	76.5
FA320625	32x4.4	25x3.5	32x4.4	106	76.5
FA320626	32x4.4	32x4.4	20x2.8	101	82.5
FA320627	32x4.4	32x4.4	25x3.5	109	82.5


Тройник аксиальный с переходом на внутреннюю резьбу					
Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм	Rp "	SW
FA160701	16x2.2	74	15.5	1/2	24
FA200702	20x2.8	82	19.5	1/2	24
FA200703	20x2.8	88	19.5	3/4	30
FA250704	25x3.5	105	27	3/4	30

Угольник аксиальный

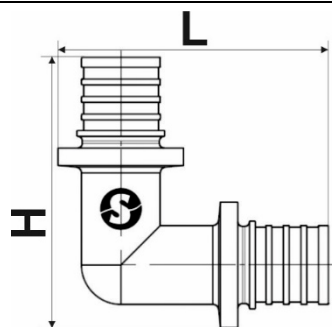

Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм
FA160801	16x2.2	46	46
FA200802	20x2.8	55	55
FA250803	25x3.5	68	68
FA320804	32x4.4	81.7	81.7

Угольник аксиальный с переходом на внутреннюю резьбу

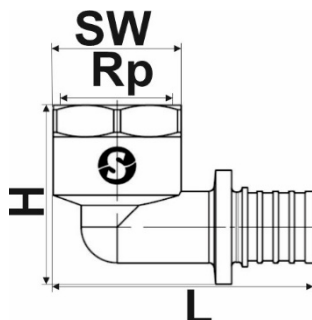


Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм	Rp "	SW
FA160901	16x2.2	49	33.5	1/2	24
FA160902	16x2.2	55	33.5	3/4	30
FA200903	20x2.8	53	36	1/2	24
FA200904	20x2.8	59	36	3/4	30
FA250905	25x3.5	67.5	41	3/4	30
FA320906	32x4.4	82.5	50.5	1	37

Угольник аксиальный с переходом на наружную резьбу


Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм	R "	SW
FA161001	16x2.2	47	37.5	1/2	22
FA161002	16x2.2	52	37.5	3/4	27
FA201003	20x2.8	51	42	1/2	22
FA201004	20x2.8	56	42	3/4	27
FA251005	25x3.5	64.5	47	3/4	27
FA321006	32x4.4	71.5	54.5	3/4	27
FA321007	32x4.4	77.5	57	1	34


Водорозетка аксиальная			
Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм
FA161101	16x2.2	50	37
FA201102	20x2.8	54	39

Тройник Т-образный аксиальный для подключения радиатора
--

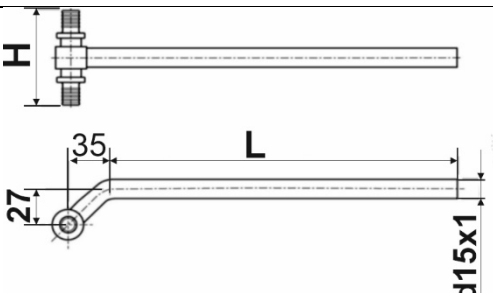			
Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм
FA161201	16x2.2	250	68
FA201202	20x2.8	250	77

Угольник Г-образный аксиальный для подключения радиатора			
			
Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм
FA161301	16x2.2	300	100
FA161302	16x2.2	250	100
FA201303	20x2.8	300	103
FA201304	20x2.8	250	103

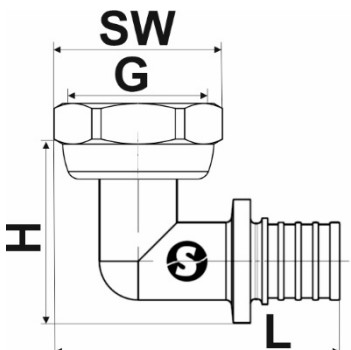Угольник аксиальный с накладной гайкой					
					
Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм	G "	SW
FA161401	16x2.2	48	31.5	1/2	26
FA201402	20x2.8	52.5	36	1/2	26
FA201403	20x2.8	58	40	3/4	30
FA251404	25x3.5	67	45	3/4	30

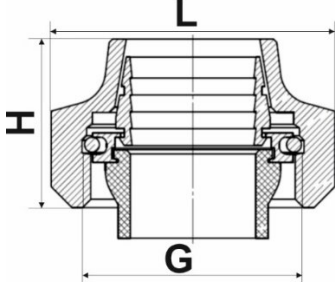Гайка для подключения радиатора евроконус				
				
Артикул	Размер трубы, мм	L, мм	H, мм	G "
FA151501	15	34	20	3/4

7. Транспортирование и хранение

7.1. Аксиальные фитинги транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2. Аксиальные фитинги при транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин.

7.3. Аксиальные фитинги хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях, или под навесами.

8. Монтаж систем

8.1. Монтаж систем из полимерных труб с помощью аксиальных фитингов следует вести в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СП 30.13330.2020, СП 40.102-2000, СП 31.106-2002, СП 73.13330.2016, СП 60.13330.2020.

8.2. Работы по монтажу трубопроводов с аксиальными фитингами производить при температуре воздуха не ниже +5°C.

8.3. Полимерные трубы перед монтажом должны быть выдержаны в помещении с температурой не ниже +5°C в течение не менее 2 часов.

8.4. Работы по монтажу аксиальных фитингов необходимо проводить с помощью специальных инструментов в соответствии с инструкцией по их применению.

8.5. Порядок монтажа:

- отрезать трубу нужного размера специальным инструментом перпендикулярно её продольной оси;
- надеть на трубу подвижную гильзу так, чтобы фаска внутри гильзы располагалась со стороны фитинга;
- используя специальный расширитель с насадкой соответствующей размеру трубы, расширить конец трубы и надеть его на штуцер фитинга до упорного бурта;
- используя специальный пресс с насадкой соответствующей размеру трубы, напрессуйте подвижную гильзу на расширенный участок трубы до полного смыкания гильзы с упором фитинга;

8.6. Для аксиальных латунных фитингов СИНИКОН необходимо использовать подвижные гильзы СИНИКОН. При использовании подвижных гильз сторонних

производителей герметичность соединения не гарантируется и претензии не принимаются.

8.7. После монтажа трубопровод должен пройти гидростатические испытания в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016.

9. Эксплуатация и техническое обслуживание

9.1. Аксиальные фитинги должны эксплуатироваться при температуре и давлении рабочей среды, изложенных в таблице технических характеристик.

9.2. Аксиальные фитинги относятся к неразборным соединениям и не нуждаются в техническом обслуживании.

9.3. Не допускается замораживание рабочей среды внутри аксиальных фитингов.

10. Гарантия

10.1. Компания СИНИКОН гарантирует соответствие латунных аксиальных фитингов требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки и хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок на аксиальные фитинги СИНИКОН составляет 10 лет. Гарантийный срок отсчитывается с момента приобретения или установки/ввода в эксплуатацию. Любое из перечисленных событий должно быть подтверждено документально.

10.3. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащие транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы;
- наличие следов физического воздействия, не имеющего отношения к непосредственному назначению данных изделий;
- наличие следов воздействия химических веществ, агрессивных к материалам изделий;
- наличие повреждений, вызванные неправильными действиями потребителя;
- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделий.

Производитель оставляет за собой право без уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие его основных эксплуатационных характеристик и потребительских свойств

11. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком, в соответствии с законами РФ №96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими соответствующими федеральными и региональными нормативными актами.

12. Сертификация

Аксиальные латунные фитинги не подлежат обязательной сертификации. Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р, имеется сертификат соответствия требованиям ГОСТ 32415-2013, а также заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам (СГР).